E200 / E250
Línea Turbo



MODELO

- E200 - Ocho (8) - Bandejas 58cm x 70cm
- E250 - Siete (7) - Bandejas 60cm x 80cm

INDICACIÓN DE USO


- Para panaderías, cafés, cafeterías, tiendas de conveniencia y apoyo en restaurantes e instalaciones que se destinan a servir en todo momento.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES

- Control de temperatura de 50ºC hasta 250ºC.
- Construido en acero inoxidable 430.
- Aislamiento de alto desempeño en lana de roca.
- Pies ajustables.
- Calentamiento por resistencias blindadas.
- Convección de aire forzado por medio de turbinas de alta rotación.
- Puerta con vidrio doble temperado.
- Vapor generado por inyección directa en la cámara.
- Uso eficiente de la energía.
- 1 año de garantía para piezas y mano de obra (excepto artículos de desgaste natural).

ITEM DE SERIE

- Base para el apoyo del horno.

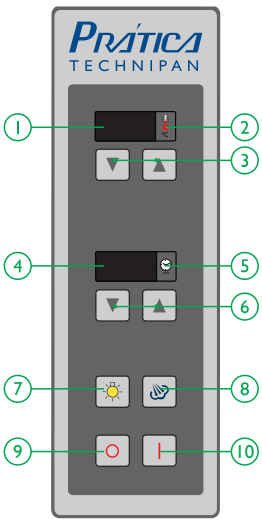

Panel Línea E

1. Visor de temperatura
2. LED de temperatura
3. Reguladores de temperatura
4. Visor de tiempo
5. LED de tiempo
6. Reguladores de tiempo
7. Iluminación
8. Vapor Manual
9. Enciende
10. Apaga



E250 E200

Prática Klimaquip Ind. e Com. S.A. - Brasil
Rodovia BR 459, km 101
37.556-140, Pouso Alegre-MG


Tel: +55 35 3449 1235
pratica@praticabr.com

PRÁTICA


E200 / E250
Línea Turbo

DIMENSIONES DEL HORNO


E200

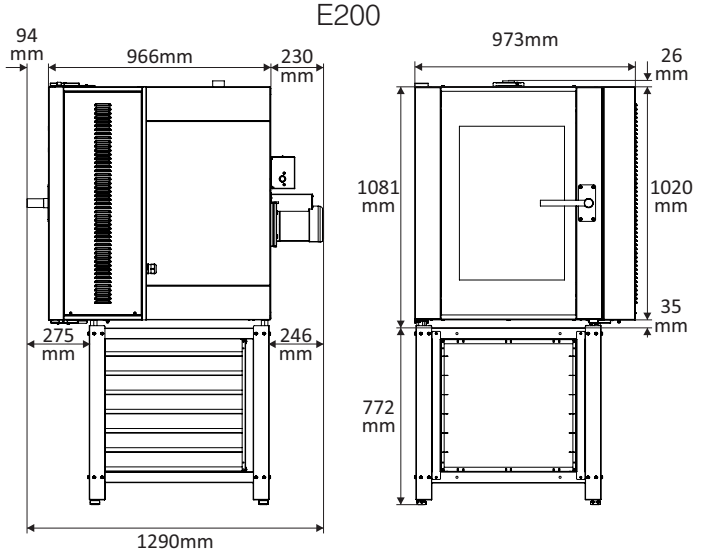

E250

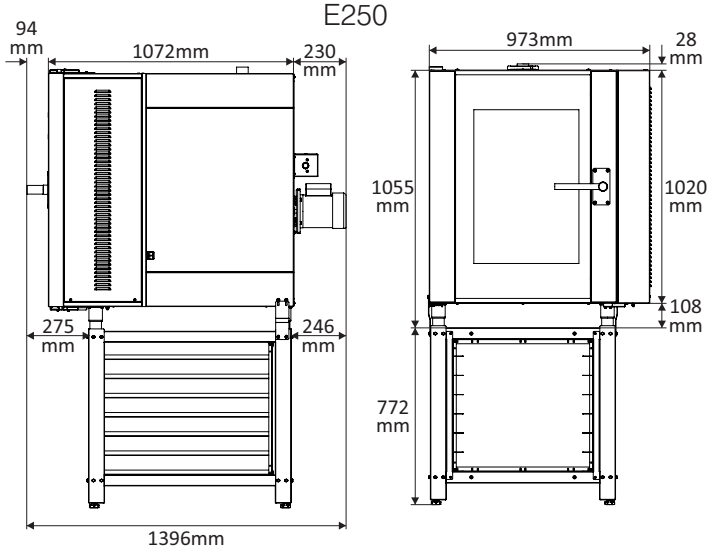


VISTA SUPERIOR

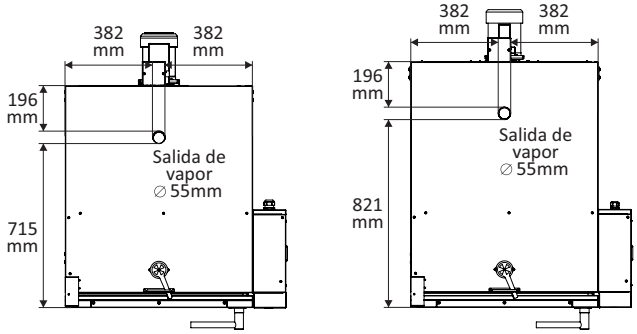

E200 E250

INSTALACIÓN

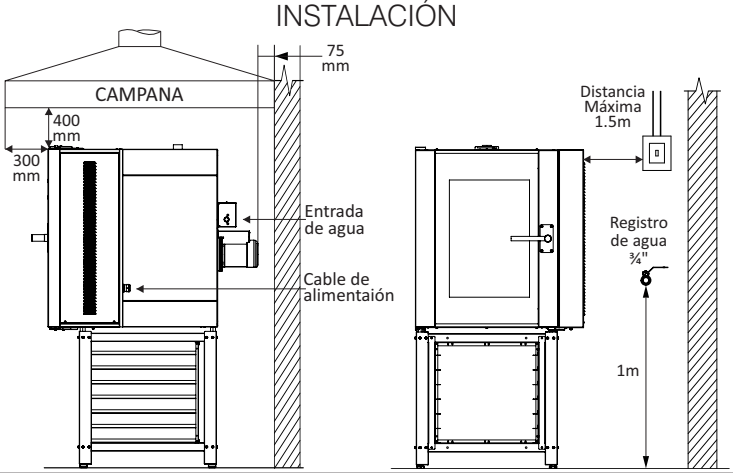

INSTRUCCIONES GENERALES

El equipo deberá colocarse bajo una campana para recoger los vapores. La campana debe respetar la altura mínima de 40 cm por encima del techo del horno y proyectar 30 cm más allá de la cara frontal del horno de modo que los vapores emanados de la salida de vapor y en la abertura de la puerta sean captados por la campana.
No recomendamos ubicar cerca de cocinas, freidoras, planchas y otros equipos que liberan grasa, humo y calor.
El horno debe instalarse en un lugar nivelado y ventilado.
Una instalación incorrecta puede anular la garantía del equipo.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Asegúrese de que las características eléctricas de la red de la construcción se ajusten a las especificaciones de la etiqueta de identificación que se encuentra en la parte trasera del equipo. El disyuntor debe estar ubicado a un máximo de 1,5 m del equipo.
Este equipo debe estar debidamente conectado a tierra para evitar descargas eléctricas.
La instalación eléctrica de la construcción es responsabilidad del cliente.

Modelo	Tensión (V)	Fases	Frec. (Hz)	Potencia (kW)	Disyuntor (A)	Cable (mm^2)	Enchufe
E200	220 380	3 3	50/60	15.6	50 32	4x16 5x10	63A (3P+T) 63A (4P+T)
E250	220 380	3 3	50/60	21.6	80 40	4x16 5x10	63A (3P+T) 63A (4P+T)

ESPECIFICACIONES HIDRÁULICAS

Conexión de entrada de agua de 3/4 "BSP.
Apriete manualmente las conexiones hidráulicas, no utilice herramienta. El filtro original 3M se recomienda para reducir la dureza del agua. La buena calidad del agua es responsabilidad del cliente y necesita estar de acuerdo con las siguientes reglas:

Factor pH: 7.0-8.5	Cloruro < 25ppm	Alcalinidad: 50-100ppm
TDS: 50-125ppm	Cloruro Libre < 0.1ppm	Dureza: 50-100ppm (3<6 gpg)
Sílice < 13ppm	Pressäión: 3-60 psi	

DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones del horno				Dimensiones del embalaje				Capacidad
	Alt. (mm)	Ancho. (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Ancho. (mm)	Prof. (mm)	Peso (kg)	Bandejas
E200	1055	973	1290	191	1280	1140	1490	250	8x58x70
E250	1055	973	1369	197	1280	1140	1590	256	7x60x80

Distancias mínimas para la ventilación			Distancias de movimiento del equipo para mantenimiento		
Lateral Izquierda	Trasera	Lateral Derecha	Lateral Izquierda	Trasera	Lateral Derecha
25mm	75mm	25mm	150mm	150mm	800mm